
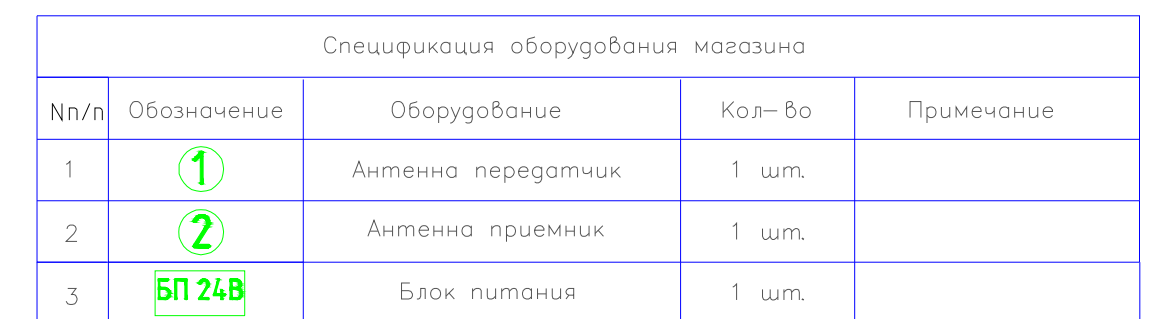


	Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №			

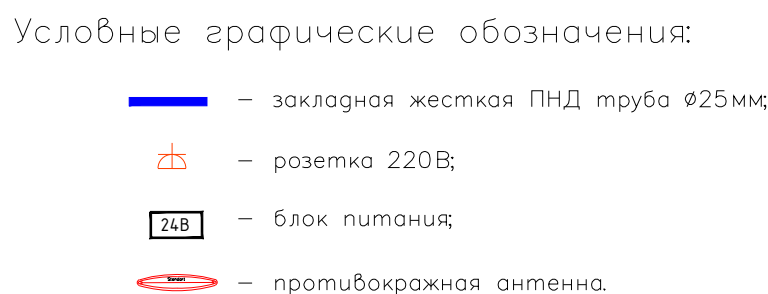

1. На местах монтажа блоков питания разместить количество розеток $U=220В$ указанных в проекте, запитать от отдельной линии питания. Это позволит избежать помех по цепи питания. Мощность источника энергопотребления составляет не более 150 Вт. Монтаж розеток 220В и электрокабеля производится строительными подрядчиками компании заказчика.
2. Стройрядчик подрядчик предусматривает скрытые в полу или других поверхностях ПНД трубы с тросом для протяжки силовых кабелей с выводами в плшке в предполагаемом месте установки антенн. Выводы труб располагать, учитывая габариты основания пьедестала. Штробу вести под плиткой.
3. Во избежание ложных срабатываний системы, в радиусе метра от антенн, не должно быть защищенного товара.
4. Стальная проволока, для протяжки кабеля в ПНД трубу должна располагаться от дальнего вывода под антенной до вывода в месте расположения блоков питания.

[illegible]

Копировал

Формат А2