


Согласовано

Инф. № подл. Подр. и дата Взам. инб. №

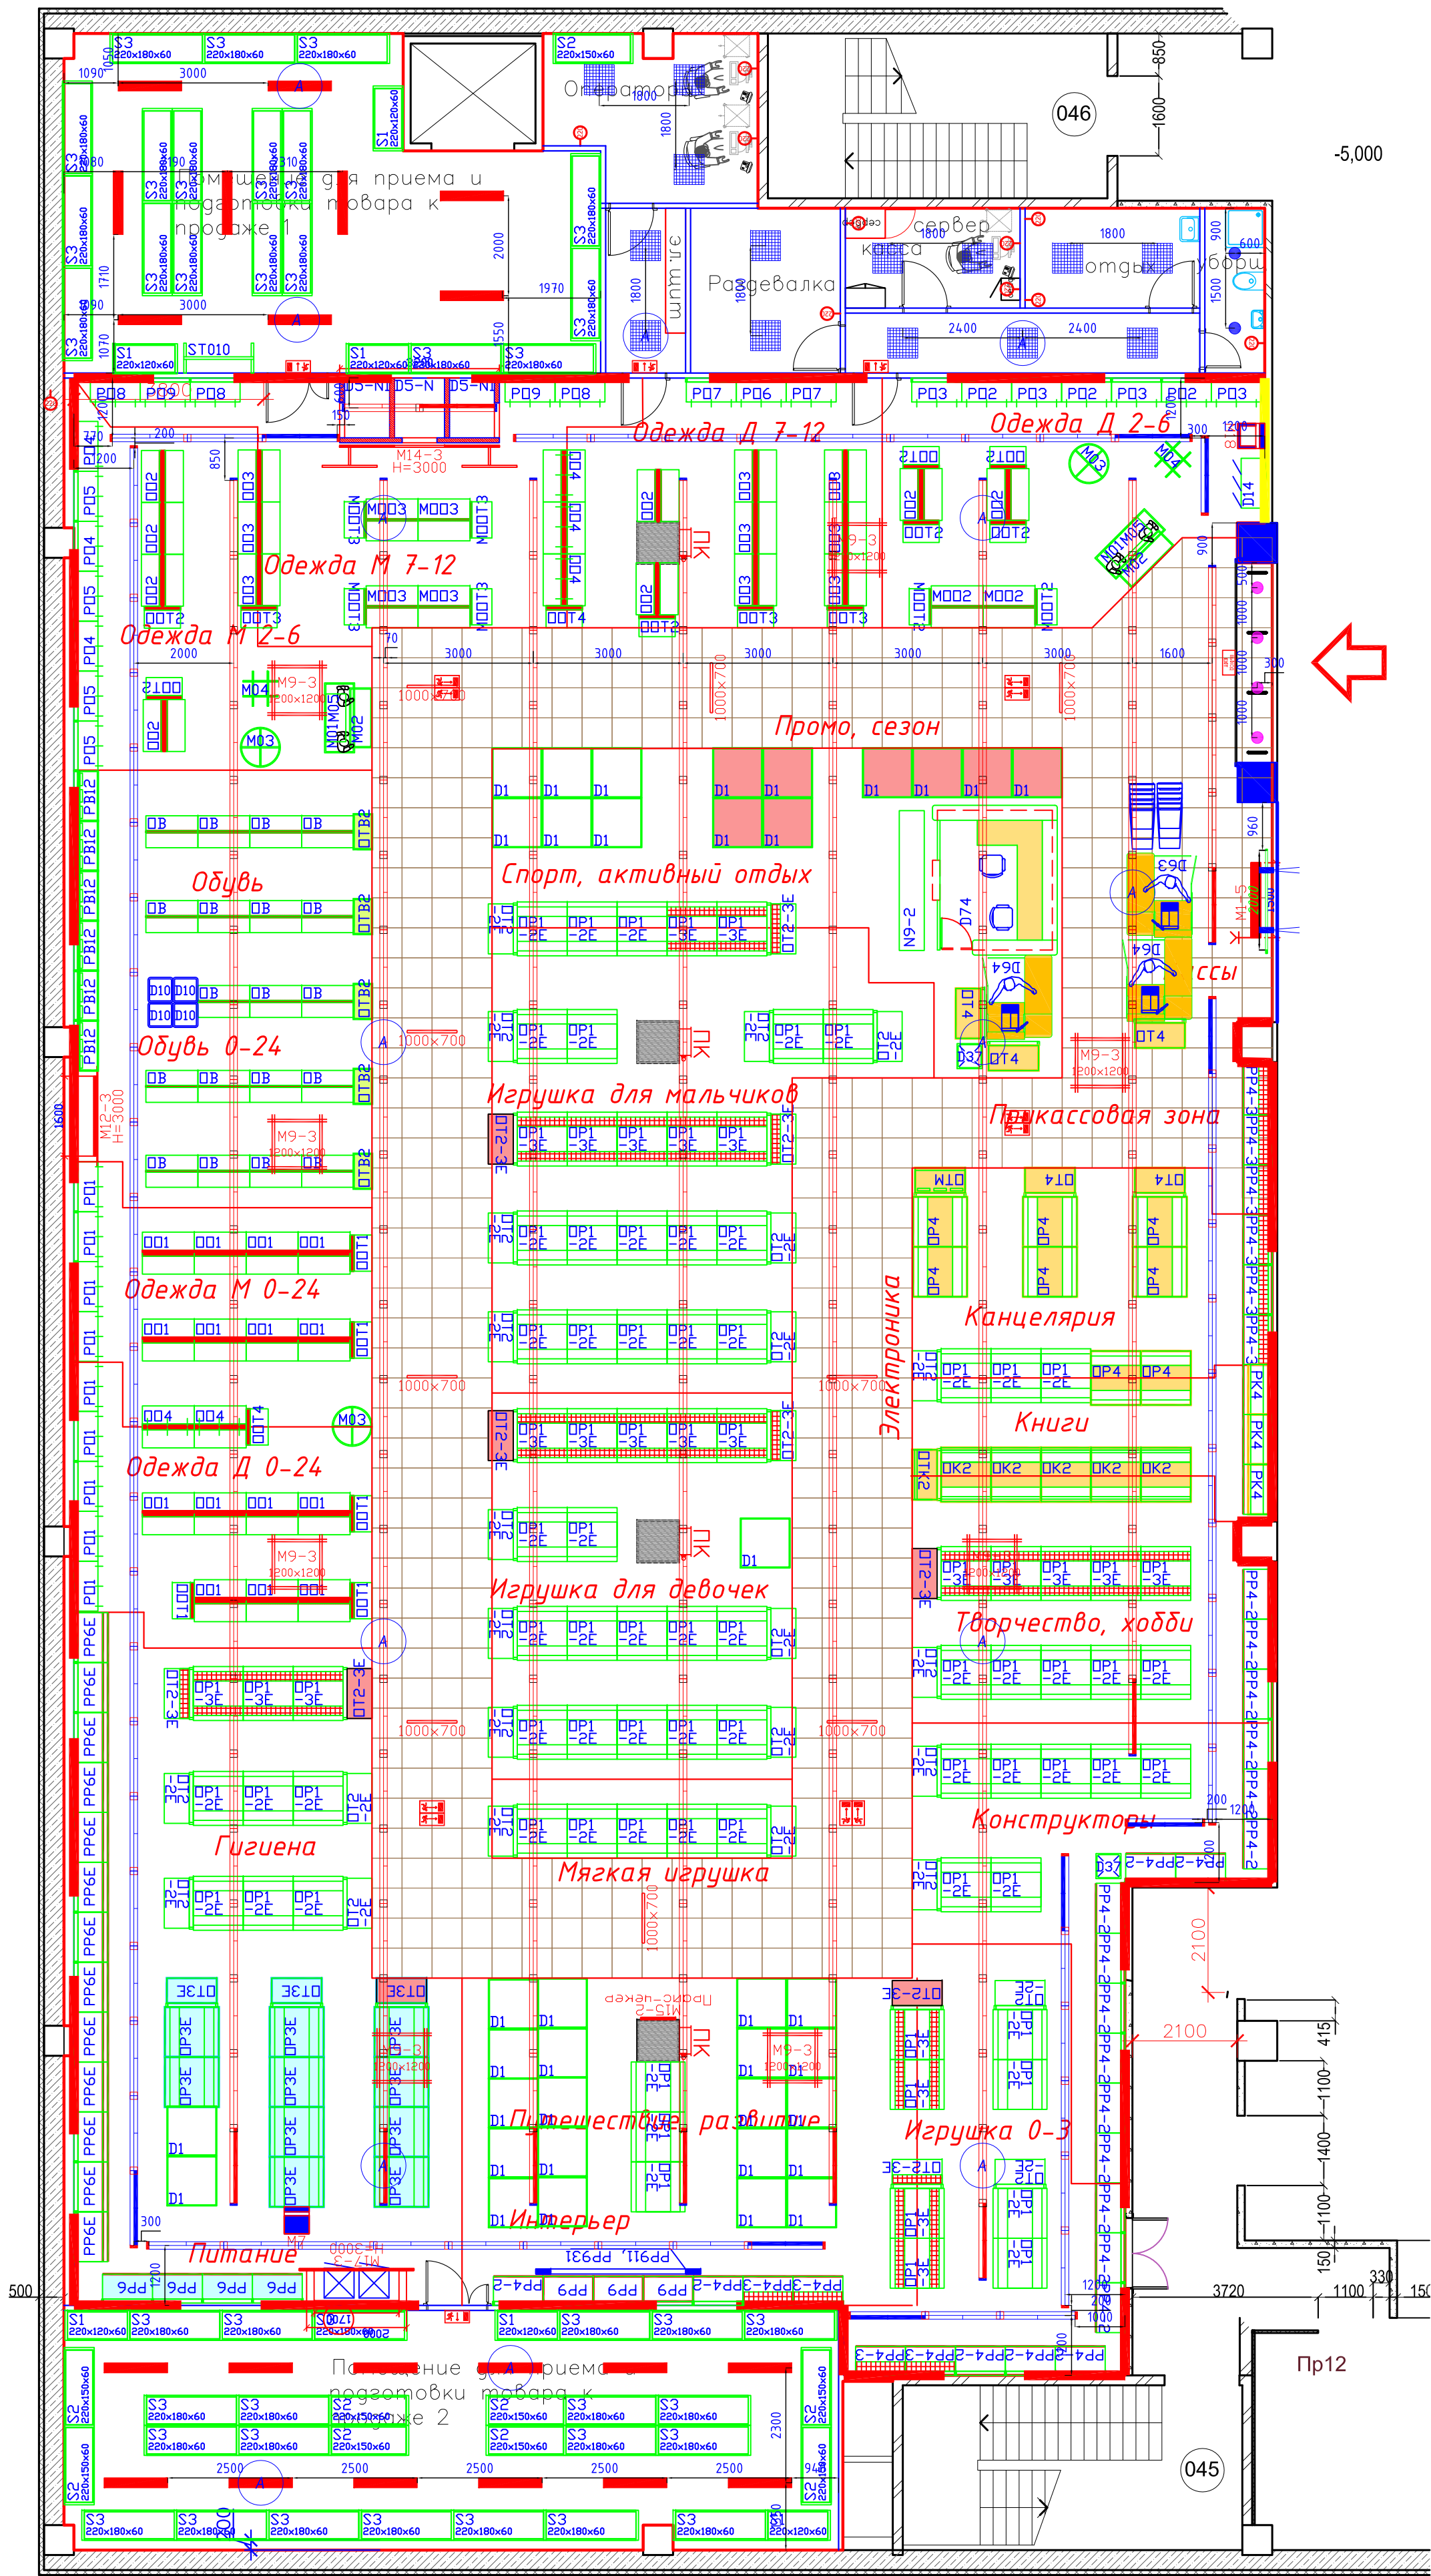

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	154	45	6.93
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41
3		Светильник	Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	58	45	2.61
4		Светильник	Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41

Комплектующие							
1		Заглушка	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	18		
2		Перемычка	Перемычка для Selecta ML	SELECTA	154		
3		Заглушка	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	18		
4		Перемычка	Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	58		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильник	Selecta P-ORPLS IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	21	33	0.69
2		Светильник	Selecta P-ORPL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
3		Светильник	Selecta P-ORPL1 ARMSTRONG (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
4		Светильник	QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Светильник	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6		Светильник	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	1		0.00
8		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						11.74	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,0м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу